



SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ - IMPRESSION NUMÉRIQUE

# VIZUACOM

CONCEPTION / FABRICATION FRANÇAISE



# CATALOGUE 2021



Fort d'une expérience de 10 ans dans la création de plans d'évacuation et d'intervention, VIZUACOM se positionne aujourd'hui comme un véritable partenaire en vous proposant toute une gamme de produits autour de la signalétique de sécurité.

## Nos exigences

### RÉACTIVITÉ - QUALITÉ - CONFORMITÉ PERSONNALISATION

Vous trouverez dans ce catalogue toute une gamme de produits « standard ». La plupart sont fabriqués dans nos ateliers, ils sont personnalisables dans la limite de la conformité aux normes en vigueur.

Nous mettons un point d'honneur à vous accompagner dans l'élaboration d'une signalétique complète et efficace à destination de vos clients.

En perpétuelle évolution, Vizuacom reste à l'écoute de ses clients afin d'élargir sa gamme de produits et améliorer la qualité de ses prestations.

Contactez nous au **04.28.29.05.38** ou sur [www.vizuacom.fr](http://www.vizuacom.fr)

DESIGNATION	CODE MATIÈRE
VINYLE BLANC	V
POLYPROPYLENE 1mm	PP1
VINYLE PHOTOLUMINESCENT	V-PH
PLEXIGLAS (ALTUGLAS)	PX
DIBOND	D
FOREX - épaisseur (x)	F(3) = FOREX 3mm
GRAVURE LASER 1,6mm	G

**CODES MATIÈRES**

**NOUVEAU**

CONCEPTION / FABRICATION FRANCAISE

Tout nos plans et signalétiques sont conçus et fabriqués en France dans nos bureaux de franchise

## Nos outils



**Imprimante UV**  
Grand Format (1500x800)



**Imprimante latex**



**Lamineur**



**VIZUACOM**  
EST DOTÉ DEPUIS  
2019 D'OUTILS DE  
DE COUPE ET DE  
GRAVAGE LASER



**Encres écologiques**



# SOMMAIRE

## PLANS

- Procédure ..... **Page 3**
- Finitions ..... **Page 3**
- La norme - Extrait de la norme NFX08 070..... **Page 4**
  - Plan d'intervention Page 4
  - Plan d'évacuation Page 4
  - Plan de chambre Page 4
  - Symbole à utiliser Page 5
  - Exemples de réalisations Page 9

## SIGNALÉTIQUE

- Lutte contre l'incendie (ROUGE)..... **Page 10**
  - Classe de feu / Pictogrammes photoluminescents Page 10
  - Signalisation « moyens d'extinction » / « Eau » Page 11
  - « Désenfumage » / « Alarme » Page 13
  - « Gaz » / « Risques électriques » Page 14
  - Avertissements « Accès » Page 14
  - Avertissements « Chaufferie » / « Plein air » / « Tabac » Page 14
- Avertissements (JAUNE)..... **Page 16**
  - « Danger » (TRIANGLE) Page 16
  - « Indications » Page 17
- Obligations (BLEU)..... **Page 18**
  - « Obligations » Page 18
  - « Indications » / « Surveillance » Page 19
- Évacuation / Santé / PMR / Défibrillateur (VERT)..... **Page 20**

## CONSIGNES

- CONSIGNES..... **Page 21**
  - Consignes Générales Page 21
  - Consignes spécifiques / Gaz / Cuisine Page 22
  - Hôpitaux / Personnalisation Page 23

## FINITIONS / OPTIONS

- FINITIONS / OPTIONS..... **Page 24**
  - Cadres / Fixations / Planches logo/Chiffres Page 24
  - Plastification / Finition « HAUT DE GAMME » / Aide à la vente Page 25

PLANS

SIGNALÉTIQUE


CONSIGNES

FINITIONS /  
OPTIONS

# PLANS

## D'ÉVACUATION ET D'INTERVENTION

PLANS

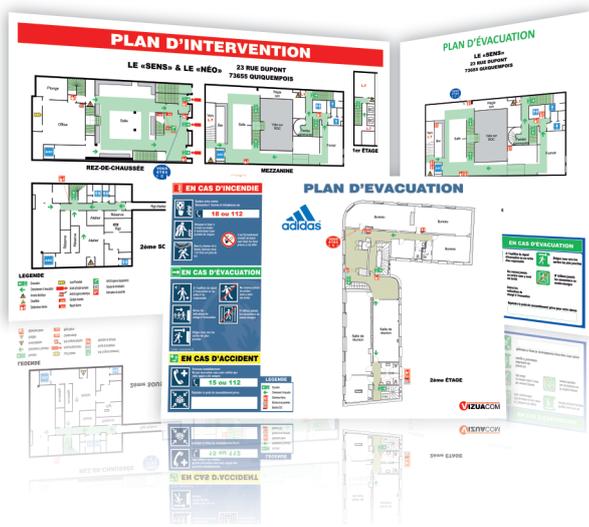

Un plan d'**évacuation**, généralement placé à chaque issue de secours, est affiché à l'intention des occupants d'un local ou d'un établissement; y sont indiqués les éléments nécessaires à l'évacuation.

Il peut également y figurer les informations nécessaires au sauvetage, à l'extinction et au secours.

La conception de nos plans d'**évacuation** et d'**intervention** est régie par la **norme NFX08 070**.

Nous sommes évidemment en mesure de personnaliser intégralement vos plans d'évacuation: charte, logo, consignes.

Nous pouvons nous adapter à toute demande spécifique.

**Dimensions : A5 au A0.** Nous contacter pour dimensions sur mesure.


Le plan standard est plastifié mais nous vous proposons d'autres supports d'impression et de finition selon vos besoins (Dibond, plexi...).

NOUVEAU

## PROCÉDURE EN LIGNE SUR VOTRE ESPACE PRO

Désormais, passez, gérez et validez vos commandes sur votre espace pro. Vous aurez un aperçu fiable et toujours à jour de vos commandes en cours. nous vous accompagnerons dans vos premières démarches.

**01 PASSEZ VOS COMMANDES ET METTEZ VOS FICHIERS SUR VOTRE ESPACE PRO**

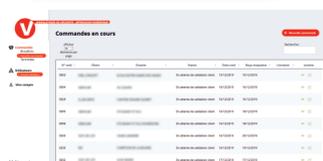

RETROUVEZ TOUTES VOS COMMANDES

**02 VOS BAT EN LIGNE**  
Sous 48h à 72h  
(Pour vérification)



PASSEZ VOTRE COMMANDE

**03 RETOUR BAT EN LIGNE**  
Pour accord, modification,  
Fabrication ou nouveau BAT



RETROUVEZ : MAQUETTE, BON DE COMMANDE ET RECAPITULATIF

Toutes vos données sont stockées **sans limite de temps** sur serveur sécurisé afin de pouvoir gérer rapidement les éventuelles corrections relatives aux changements de configuration d'un bâtiment.



## FINITIONS



**PLASTIFICATION PVC Standard**

Épaisseur:  
2x250 microns / 2x125 microns



**PLASTIFICATION PVC INDUSTRIELLE**

Épaisseur:  
5/10ème / 10/10ème / 20/10ème



**PLEXI (ALTUGLAS)**

Opacité: 100% - 60% ou transparent  
Épaisseur:  
5mm / 8mm

**FOREX**

**FOREX Blanc**

Épaisseur:  
3mm / 5mm



**DIBOND**

Blanc / ALU brossé / OR brossé  
Épaisseur :  
3mm

Caractéristiques techniques complètes - rubrique finitions & Options

### PLAN D'INTERVENTION

L'affichage du plan de l'établissement est obligatoire pour tous les bâtiments : Un plan schématique, sous forme de panneau inaltérable doit être apposé à l'entrée de chaque bâtiment pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Il doit représenter au minimum le sous-sol, le RDC et chaque étage ou l'étage courant du bâtiment.

#### Extrait de la norme NFX08 070

Les plans d'intervention ont pour but d'apporter les informations nécessaires pour faciliter dans l'urgence l'intervention des services de secours internes et/ou externes (équipers d'intervention, sapeurs-pompiers, ...). Leur conception doit permettre une lecture opérationnelle, dans l'urgence.

Les éléments devant figurer sur ces plans sont fonction du degré de précision requis, de la nature des locaux, etc. Ils doivent être fixés par accord entre les parties après avoir analysé, dans un concept global de sécurité incluant notamment la malveillance, les conséquences de l'affichage de certains éléments.

Les plans d'intervention doivent représenter l'intégralité des niveaux du bâtiment concerné. Dans le cas de niveaux identiques, la représentation d'un étage courant à la place des niveaux similaires est acceptée.

Quand la particularité du bâtiment le justifie, un plan d'intervention de niveau peut être réalisé. Dans ce cas, il ne représente que le niveau concerné.

Les éléments devant figurer sur les plans sont, s'ils existent :

- cloisonnements principaux et dégagements avec indication des différentes ouvertures (baies accessibles, fenêtres, portes, ...),
  - emplacement des locaux techniques et des zones ou locaux à risques particuliers,
  - emplacement des dispositifs et commandes de sécurité,
  - emplacement des organes de coupure, des fluides et des sources d'énergies,
  - emplacement des moyens d'extinction fixes et d'alarme,
  - emplacement des zones de mise en sécurité, (zones de transfert horizontal, espaces d'attente sécurisés...)
- avec leurs portes de recoupement et si possible la mise en valeur du mur de recoupement de façade à façade,
- cheminements des canalisations et conduits dangereux dont le risque pour les intervenants ne peut être supprimé par la mise en oeuvre des organes de coupures précités (câbles d'installations photovoltaïques, canalisations de gaz, ...).

Et tout autre équipement ou information nécessaire à l'intervention des services de secours.

### PLAN D'ÉVACUATION

#### Extrait de la norme NFX08 070

Les plans d'évacuation ont pour but d'aider les personnes à emprunter un itinéraire d'évacuation planifié (dégagements, sorties, espaces d'attente sécurisés ...), à indiquer l'emplacement des moyens d'alarme disponibles et, éventuellement, les équipements de première intervention.

Les plans d'évacuation d'un niveau doivent obligatoirement comporter :

- les cheminements principaux du niveau concerné et les cloisonnements fixes les délimitant,
- les itinéraires d'évacuation,
- s'ils existent, les moyens de déclenchement d'alarme, les portes de recoupement et les espaces d'attente sécurisés,
- l'emplacement de l'observateur ;

et éventuellement, en accord avec l'exploitant de l'établissement :

- l'emplacement des moyens de premier secours,
- les éléments normalement prévus pour le plan d'intervention mais reportés sur le plan d'évacuation pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement,
- l'emplacement d'éléments pouvant servir de repère visuel (ascenseurs, aménagements, ...).

### PLAN DE CHAMBRE

Les plans de chambres sont également obligatoires dans tous les locaux de sommeil :

- Une consigne, illustrée par une bande dessinée pour les occupants ne lisant pas le français,
- Un plan de repérage de la chambre par rapport aux dégagements du niveau.



### SYMBOLES À UTILISER

Extrait de la norme NFX08 070

Présence  
obligatoire sur

Éléments à représenter	Symbole	Règles d'usage	Présence obligatoire sur	
			PI	PE
Itinéraire d'évacuation			X	X
Issue de secours			X	X
Point de rassemblement			X	X
Espace d'attente sécurisé		Le symbole représente aussi bien un espace d'attente sécurisé spécifique qu'une solution équivalente ou adaptée	X	X
Défibrillateur			X	X
Infirmierie / Local soins à pharmacie		Préciser en légende l'équipement ou service concerné	X	X
Déclencheur d'alarme incendie			X	X
Système d'appel des secours		Préciser en légende le service relié au système d'appel (PC sécurité, secours extérieurs,...)	X	X
Extincteur portatif				X
Extincteur sur roues			X	X
Robinet d'incendie armé (RIA)			X	X
Porte coupe-feu		Ne sont représentés que les portes de recoupement et les murs de recoupement qui doivent être rouges ou surlignés en rouge	X	X
Service de sécurité incendie poste central de sécurité incendie Point fixe de sécurité incendie		Préciser en légende le service concerné Le symbole peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles	X	X
Ascenseur : ASC	 	Ces symboles ne sont jamais mis en couleur sauf pour les ascenseurs prioritaires	X	X
Monte-charge : MC		Ces symboles ne sont jamais mis en couleur	X	X
Élévateur pour personne à mobilité réduite (PMR)		Ces symboles ne sont jamais mis en couleur	X	X
Arrêt d'urgence (équipement)		Préciser en légende l'équipement concerné. Pour les coupures de réseau électrique se reporter au signal « Arrêt d'urgence électricité »	X	
Poteau d'incendie	 	Si le poteau à représenter est hors du plan, une flèche indiquant direction et distance peut être utilisée	X	
Bouche d'incendie (prise d'eau sous pression)	 	Si la bouche à représenter est hors du plan, une flèche indiquant direction et distance peut être utilisée	X	
Point d'aspiration aménagé	 	Si le point d'aspiration à représenter est hors du plan, une flèche indiquant direction et distance peut être utilisée	X	

### SYMBOLES À UTILISER

Extrait de la norme NFX08 070

Éléments à représenter	Symbole	Règles d'usage	Présence obligatoire sur	
			PI	PE
Baie accessible		Possibilité de doubler la taille du signal	X	
Accès toiture			X	
Colonne sèche (refoulement)			X	
Colonne sèche (alimentation)			X	
Colonne humide (refoulement)			X	
Colonne humide (réalimentation)			X	
Commande de désenfumage		Le symbole représentant la commande générale de désenfumage peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles. Pour une commande partielle préciser la zone concernée.	X	
Équipements divers de lutte contre l'incendie		Pour un barrage partiel, préciser le réseau coupé Une abréviation est possible si elle est reportée en légende (ex. : CAF — couverture anti-feu, ...)	X	
Rideau d'eau			X	
Barrage eau incendie			X	
Seau ou bac à sable			X	
Installation d'extinction automatique totale à un local		Préciser la nature de l'agent extincteur à côté du symbole	X	
Commande manuelle d'une installation d'extinction automatique totale à un local			X	
Installation d'extinction automatique localisée à un équipement		Préciser la nature de l'agent extincteur à côté du symbole	X	
Commande manuelle d'une installation d'extinction automatique localisée à un équipement			X	
Tableaux système: SSI, Centralisateurs....		Préciser la nature par un texte. Ex de texte: SSI, SSI A, ... SSI E, CMSI, ECS, ... Le symbole peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles	X	
Barrage eau général			X	
Barrage eau partiel			X	

### SYMBOLES À UTILISER

Extrait de la norme NFX08 070

Présence  
obligatoire sur

Éléments à représenter	Symbole	Règles d'usage	Présence obligatoire sur	
			PI	PE
Raccordement à l'égout vanne d'isolement d'égout			X	
Local / Stockage dangereux				
Explosif				
Inflammable				
Comburant			X	
Corrosif				
Toxicité aiguë				
Nocif ou irritant				
Stockage / Générateur d'une source de rayonnements ionisants		Ne pas faire figurer sur des plans affichés à la vue du public		
Chaudière		Sous le symbole peut figurer la nature du combustible utilisé Ex de texte : gaz	X	
Vanne « police »			X	
Raccord de ventilation « ZAG »			X	
Local électrique		Sous le symbole peut figurer la nature du local : Ex de texte : Transfo, TGBT, ...	X	
Coupure de l'électricité		Haute tension (HT) Basse tension (BT) Le symbole représentant la coupure générale peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles	X	
Arrêt d'urgence électricité		Préciser la fonction	X	
Barrage «gaz de ville»		Le symbole représentant la coupure générale doit être au minimum doublé en taille par rapport aux autres symboles Pour un barrage partiel, préciser le réseau coupé	X	
Barrage sur canalisation de gaz combustible, comburants, toxiques ou autres		Préciser la nature du produit par une lettre de renvoi à côté du symbole et le libellé entier en légende (ex : H pour hydrogène, O pour Oxygène, AC pour air comprimé, ...)	X	



### SYMBOLES À UTILISER

Extrait de la norme NFX08 070


Élément à représenter	Symbole	Règles d'usage	Présence obligatoire sur	
			PI	PE
Stockage de liquides inflammables		Préciser la nature du produit et la quantité à côté du symbole	X	
Installation ou dépôt fixe de bouteilles de gaz comprimé ou liquéfié		Préciser la nature du produit et la quantité à côté du symbole	X	
Local poubelles			X	
Vide-ordures			X	
Gaine technique		Avec indication du contenu de la gaine	X	
Machinerie d'un ascenseur ou d'un monte-charge		Indication de l'étage où elle se trouve à côté du symbole (ex. : 13ème étage)	X	
Surpresseur			X	
Compresseur incendie			X	
Groupe électrogène			X	
Groupe de climatisation			X	
Groupe de ventilation			X	
Arrêt sur extraction				
Ventilation			X	
Soufflage				

### EXEMPLE DE PLANS REALISÉS

#### PLANS D'ÉVACUATION

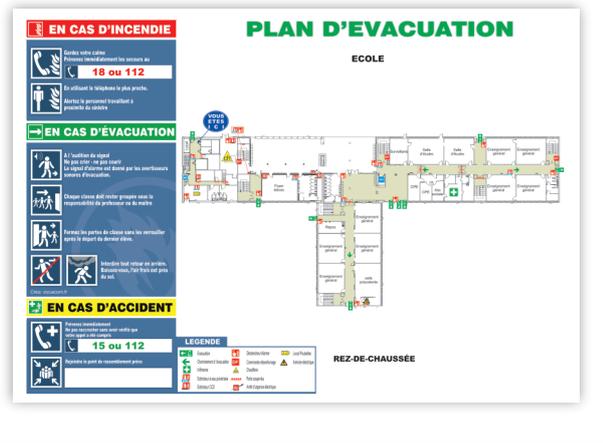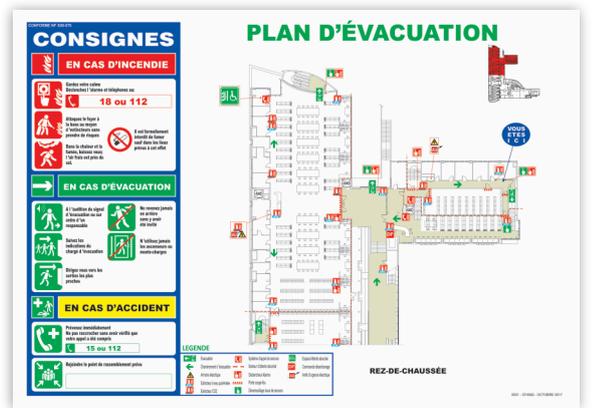

#### PLANS D'INTERVENTION

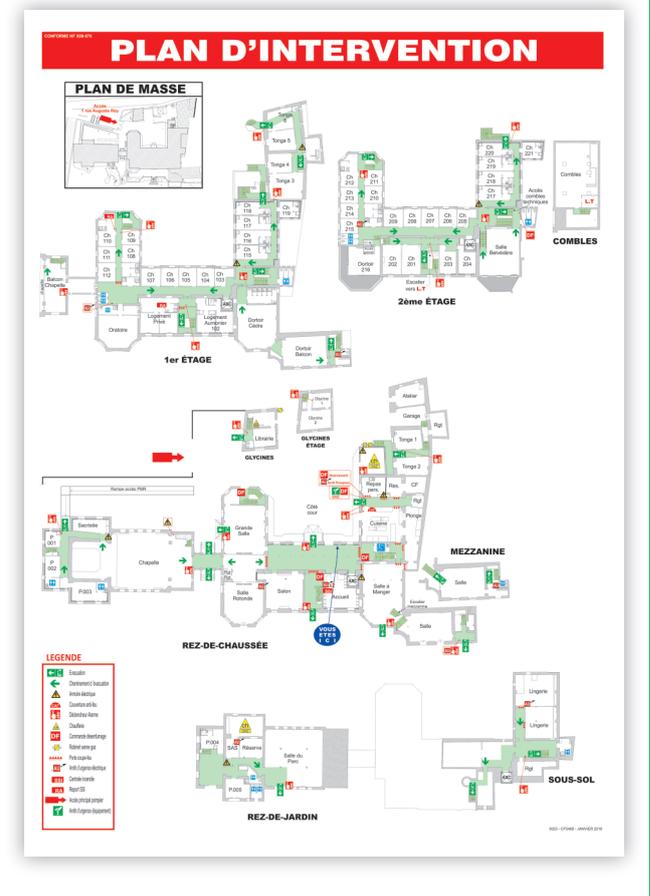


#### PLANS DE CHAMBRE



Les plans de chambre sont obligatoires dans tous les établissements de sommeil.

- 2 ou 4 langues au choix,
- Avec ou sans tarifs

#### LES DIMENSIONS

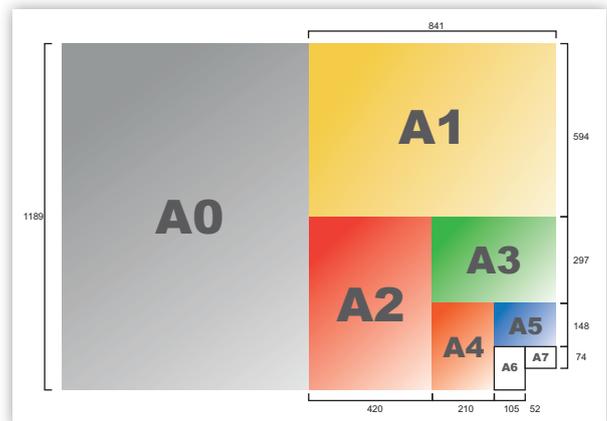

# SIGNALÉTIQUE

## SIGNALETIQUE PERSONNALISABLE

Créez votre propre signalétique sur base rectangulaire, carré, ronde... coins carrés ou arrondis ... nous sommes capable de créer toute sorte de **signalétique à votre demande**



- Rouge fond blanc
- Jaune fond Noir
- Vert fond blanc
- Or brossé fond noir
- Blanc fond rouge
- Bleu fond blanc
- Alu brossé fond noir

## LUTTE CONTRE L'INCENDIE


### PANNEAUX « CLASSE DE FEU »



DÉSIGNATION	100mmx150mm		135mmx200mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
AB	AB-01	PP1V/PX/D	AB-02	PP1V
AB 2	AB2-01	PP1V/PX/D	AB2-02	PP1V
F	F-01	PP1V/PX/D	F-02	PP1V
F 2	F2-01	PP1V/PX/D	F2-02	PP1V
ABC	ABC-01	PP1V/PX/D	ABC-02	PP1V
ABC 2	ABC2-01	PP1V/PX/D	ABC2-02	PP1V
ABF	ABF-01	PP1V/PX/D	ABF-02	PP1V
ABF 2	ABF2-01	PP1V/PX/D	ABF2-02	PP1V
B	B-01	PP1V/PX/D	B-02	PP1V
B 2	B2-01	PP1V/PX/D	B2-02	PP1V
BC	BC-01	PP1V/PX/D	BC-02	PP1V
BC 2	BC2-01	PP1V/PX/D	BC2-02	PP1V



## PICTOGRAMMES PHOTOLUMINESCENTS

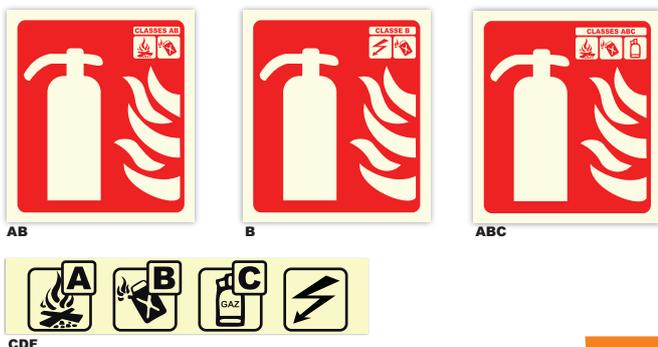

DÉSIGNATION	130mmx150mm	
	Réf	Matière
AB	AB-PH-01	V-PH
B	B-PH-01	V-PH
ABC	ABC-PH-01	V-PH
	120mmx25mm	
CDF	CDF-01	V-PH



Cette gamme étant intégralement fabriquée dans nos ateliers, nous pouvons imprimer n'importe quel pictogramme, consigne ou plan, selon vos besoins sur vinyle photoluminescent. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

V: Vinyle adhésif / G: Gravure / PP1: polypropylène 1mm / PH: Vinyle photoluminescent / D: Dibond / PX: Plexi 5mm

# LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## SIGNALISATION



0263



0266



0265



0264



0267



0270



0272



0269



0273



0268



0271

DÉSIGNATION	150mmx45mm		200mmx60mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
EXTINCTEUR + TEXTE	0263-1	V/G/PP1	0263-2	V/G
EXTINCTEUR + TEXTE ÉLECT	0266-1	V/G/PP1	0266-2	V/G
RIA + TEXTE	0265-1	V/G/PP1	0265-2	V/G
ÉQUIPEMENT + TEXTE	0264-1	V/G/PP1	0264-2	V/G
N°	0267-1	V/G/PP1		
DÉSIGNATION	100mmx100mm		200mmx200mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
EXTINCTEUR	0270-1	V/G/PH/D/PX	0270-2	V/G/PH
EXTINCTEUR + FLÈCHE	0272-1	V/G/PH/D/PX	0272-2	V/G/PH
EXTINCTEUR SUR ROUES	0269-1	V/G/PH/D/PX	0269-2	V/G/PH
ÉQUIPEMENT	0268-1	V/G/PH/D/PX	0268-2	V/G/PH
RIA	0271-1	V/G/PH/D/PX	0271-2	V/G/PH
DÉSIGNATION	200mmx300mm			
	Réf	Matière		
EXTINCTEUR + N°	0273-1	V/V-PH/G/PP1		



PLAQUES DE 90 ÉTIQUETTES DE 1 SEUL NUMÉRO DISPONIBLES

## SIGNALISATION « EAU »

DÉSIGNATION	200mmx100mm	
	Réf	Matière
COLONNE SÈCHE (ROUGE)	0024-R-2	V/G/PP1
COLONNE SÈCHE (BLANC)	0030-R-2	V/G/PP1
COLONNE HUMIDE (ROUGE)	0025-R-2	V/G/PP1
COLONNE HUMIDE (BLANC)	0029-R-2	V/G/PP1
PRISE COLONNE SÈCHE	0027-R-2	V/G/PP1
PRISE EAU INCENDIE	0026-R-2	V/G/PP1
POTEAU INCENDIE	0022-R-2	V/G/PP1
GAINÉ POMPIER	0023-R-2	V/G/PP1
DÉSIGNATION	200mmx300mm	
	Réf	Matière
BORNE INCENDIE	0031-R-2	V/G



0024



0030



0025



0029



0027



0026



0022



0023



0031

V: Vinyle adhésif / G: Gravure / PP1: polypropylène 1mm / PH: Vinyle photoluminescent / D: Dibond / PX: Plexi 5mm

# LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## AVERTISSEMENTS « DÉSENFUMAGE »



0036



0035



0034



0032

DÉSIGNATION	150mmx45mm		200mmx60mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
DÉSENFUMAGE	0036-1	V/PP1/G	0036-2	V/PP1/G
CMD DE DÉSENFUMAGE	0035-1	V/PP1/G	0035-2	V/PP1/G
CMD OUVERTURE TRAPPE	0034-1	V/PP1/G	0034-2	V/PP1/G
TIRER-LÂCHER	0032-1	V/PP1/G	0032-2	V/PP1/G
COUPURE VENTILATION	0033-1	V/PP1/G	0033-2	V/PP1/G



0033



## AVERTISSEMENTS « ALARME »



0040



0037



0038



0039



0041



0218



0219

DÉSIGNATION	150mmx45mm		200mmx60mm		
	Réf	Matière	Réf	Matière	
AVERTISSEUR SONORE	0040-1	V/PP1/G	0040-2	V/PP1/G	
ALARME BRISER LA GLACE	0037-1	V/PP1/G	0037-2	V/PP1/G	
POINT ALARME INCENDIE	0038-1	V/PP1/G	0038-2	V/PP1/G	
TÉLÉPHONE D'ALARME	0039-1	V/PP1/G	0039-2	V/PP1/G	
CENTRALE DÉTECTION INCENDIE	0041-1	V/PP1/G	0041-2	V/PP1/G	
PORTE SOUS ALARME	0218-1	V/PP1/G	0218-2	V/PP1/G	
LOCAL PROTEGE SS ALARME	0219-1	V/PP1/G	0219-2	V/PP1/G	
		100mmx100mm		200mmx200mm	
LOGO TÉLÉPHONE ALARME	0213-1	V/PP1/G	0213-2	V/PP1/G	
LOGO AVERTISSEUR SONORE	0214-1	V/PP1/G	0214-2	V/PP1/G	
LOGO ALARME INCENDIE	0215-1	V/PP1/G	0215-2	V/PP1/G	
ALARME INCENDIE	0212-1	V/PP1/G	0212-2	V/PP1/G	



0213



0214



0216



0217



0215



0212

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	Réf	Matière
BRISER LA GLACE + TEXTE	50mmx90mm	0217-1	V/PP1/G/PH
BOUTON ALARME INCENDIE	100mmx150mm	0216-1	V/PP1/G/PH

# LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## AVERTISSEMENTS « GAZ »



0013



0016



0015



0011



0010



0012



0009



0008

DÉSIGNATION	150mmx45mm		200mmx60mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
BARRAGE GAZ CUISINE	0013-R-1	V/PP1/G	0013-R-2	V/PP1/G
VANNE GAZ	0016-R-1	V/PP1/G	0016-R-2	V/PP1/G
VANNE ARRÊT GAZ	0015-R-1	V/PP1/G	0015-R-2	V/PP1/G
VANNE GAZ - AUTORISÉE	0011-R-1	V/PP1/G	0011-R-2	V/PP1/G
VANNE COUPURE GAZ	0010-R-1	V/PP1/G	0010-R-2	V/PP1/G
FERMER VANNE GAZ	0012-R-1	V/PP1/G	0012-R-2	V/PP1/G
COUPURE GAZ GÉNÉRALE	0009-R-1	V/PP1/G	0009-R-2	V/PP1/G
COUPURE GAZ	0008-R-1	V/PP1/G	0008-R-2	V/PP1/G
NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ	0014-R-1	V/PP1/G	0014-R-2	V/PP1/G
NE PAS UTILISER.. + TEXTE			0021-R-2	V/PP1/G
	200mmx100mm		200mmx200mm	
CHAUFFERIE GAZ DÉFENSE DE FUMER	0017-R-1	V/PP1/G		
VANNE GAZ - À NE MANOEUVRER ....	0020-R-1	V/PP1/G		
NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ			0227-R-1	V/PP1/G
VANNE ARRÊT GAZ - A N'UTILISER...			0226-R-1	V/PP1/G/PH



0014



0021



0017



0227



0226



0020

## AVERTISSEMENTS « RISQUES ELECTRIQUES »



0228



0225



0007



0018

DÉSIGNATION	150mmx45mm		200mmx60mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
COUPURE ÉLECTRIQUE	0225-R-1	V/PP1/G	0225-R-2	V/PP1/G
ARRÊT D'URGENCE	0007-R-1	V/PP1/G	0007-R-2	V/PP1/G
	200mmx100mm		100mmx150mm	
METTRE L'APPAREIL HORS TENSION	0228-R-1	V/PP1/G		
ARRÊT D'URGENCE ELECT + FLÈCHE			0018-R-1	V/PP1/G/PH

V: Vinyle adhésif / G: Gravure / PP1: polypropylène 1mm / PH: Vinyle photoluminescent / D: Dibond / PX: Plexi 5mm

# LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## AVERTISSEMENTS « ACCES / INTERDICTION »



0243



0242



0241



0244



0246



0247

DÉSIGNATION	200mmx200mm		300mmx300mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
PICTO ACCÈS INTERDIT	0245-R-1	V/PP1	0245-R-2	V/PP1



0245

DÉSIGNATION	150mmx45mm		200mmx60mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
ACCÈS INTERDIT PERS NON AUT	0232-R-1	V/PP1	0232-R-2	V/PP1
ACCÈS INTERDIT PERS NON AUT LIMITE	0233-R-1	V/PP1	0233-R-2	V/PP1
INTERDIT AUX PIETONS	0231-R-1	V/PP1	0231-R-2	V/PP1
ENTRÉE INTERDITE	0230-R-1	V/PP1	0230-R-2	V/PP1
DÉFENSE D'ENTRER	0229-R-1	V/PP1	0229-R-2	V/PP1
ACCÈS INTERDIT	0001-R-1	V/PP1	0001-R-2	V/PP1
ACCÈS INTERDIT - SERVICE	0003-R-1	V/PP1	0003-R-2	V/PP1
ACCÈS INTERDIT - VÊTEMENTS	0002-R-1	V/PP1	0002-R-2	V/PP1
PORTE COUPE FEU - NE PAS ENCOMB	0006-R-1	V/PP1/G	0006-R-2	V/PP1/G
PORTE COUPE FEU - MAINT FERMÉE	0005-R-1	V/PP1/G	0005-R-2	V/PP1/G
PORTE COUPE FEU - OBSTACLE	0234-R-1	V/PP1/G	0234-R-2	V/PP1/G
SANS ISSUE	0236-R-1	V/PP1/G	0236-R-2	V/PP1/G
ÉCHELLE	0235-R-1	V/PP1/G	0235-R-2	V/PP1/G
LE PASSAGE DOIT RESTER DÉGAGÉ	0238-R-1	V/PP1/G	0238-R-2	V/PP1/G
NE PAS UTILISER L'ASC EN CAS D'INC..	0237-R-1	V/PP1/G	0237-R-2	V/PP1/G
INTERDICTION - NON HABILITÉE	0239-R-1	V/PP1/G	0239-R-2	V/PP1/G



0232



0233



0231



0230



0229



0001



0003



0002



0006



0005



0234



0236



0237



0239




0235



0238

DÉSIGNATION	200mmx100mm		150mmx150mm		200mmx200mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière	Réf	Matière
INTERDIT AU PUBLIC	0240-R-1	V/PP1/G				
BAIE ACCESSIBLE			0248-R-1	V	0248-R-2	V



0248



0240

V: Vinyle adhésif / G: Gravure / PP1: polypropylène 1mm / PH: Vinyle photoluminescent / D: Dibond / PX: Plexi 5mm

# LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## AVERTISSEMENTS « CHAUFFERIE »

DÉSIGNATION	200mmx60mm	
	Réf	Matière
COUPURE CHAUFFERIE	0223-R-1	V/PP1/G
CHAUFFERIE	0220-R-1	V/PP1/G
CHAUFFERIE GAZ	0222-R-1	V/PP1/G
CHAUFFERIE FIOUL	0221-R-1	V/PP1/G
VANNE POLICE	0224-R-1	V/PP1/G



0220



0221



0222



0224



0223

## AVERTISSEMENTS « PLEIN AIR »



0249



0250



0251



0252

DÉSIGNATION	600mmx420mm	
	Réf	Matière
PISCINE NON SURVEILLÉE	0252-R-1	F/D
420mmx300mm		
ATTENTION AU FEU	0249-R-1	F/D
FEU OUVERT INTERDIT	0250-R-1	F/D
370mmx175mm		
BARBECUE INTERDIT	0251-R-1	F/D

## AVERTISSEMENTS « TABAC »

DÉSIGNATION	150mmx210mm		200mmx60mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
INTERDICTION DE FUMER + TEXTE	0254-R-1	V/PP1		
DANGER EXPLOSION	0256-R-1	V/PP1		
DÉFENSE DE FUMER			0260-R-1	V/PP1
DÉFENSE DE FUMER BLANC			0257-R-1	V/PP1
INTERDIT DE FUMER			0258-R-1	V/PP1
DÉFENSE DE FUMER BATIMENT			0259-R-1	V/PP1
100mmx100mm		200mmx200mm		
PICTO INTERDIT DE FUMER	0253-R-1	V/PP1	0253-R-2	V/PP1
PICTO INTERDIT DE FUMER ET VAP	0255-R-1	V/PP1	0255-R-2	V/PP1



0260



0257



0258



0259



0253



0255



0256



0254




0321

V: Vinyle adhésif / G: Gravure / PP1: polypropylène 1mm / PH: Vinyle photoluminescent / D: Dibond / PX: Plexi 5mm / F: FOREX

# AVERTISSEMENT « DANGER »



DÉSIGNATION	100x100x100mm		200x200x200mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
DANGER ÉLECTRIQUE	0079-T-1	V/PP1/G	0079-T-2	V/PP1/G
RISQUE BIOLOGIQUE	0080-T-1	V/PP1/G	0080-T-2	V/PP1/G
MATIÈRES RADIOACTIVES	0081-T-1	V/PP1/G	0081-T-2	V/PP1/G
MATIÈRES TOXIQUES	0082-T-1	V/PP1/G	0082-T-2	V/PP1/G
MATIÈRES EXPLOSIVES	0083-T-1	V/PP1/G	0083-T-2	V/PP1/G
MATIÈRES INFLAMMABLES	0084-T-1	V/PP1/G	0084-T-2	V/PP1/G
MATIÈRES COMBURANTES	0085-T-1	V/PP1/G	0085-T-2	V/PP1/G
DANGER GÉNÉRAL	0086-T-1	V/PP1/G	0086-T-2	V/PP1/G
MATIÈRES NOCIVES	0087-T-1	V/PP1/G	0087-T-2	V/PP1/G
CHAMP MAGNÉTIQUE	0088-T-1	V/PP1/G	0088-T-2	V/PP1/G
RISQUE DE TRÉBUCHEMENT	0089-T-1	V/PP1/G	0089-T-2	V/PP1/G
RISQUE CHUTE - DÉNIVELÉ	0090-T-1	V/PP1/G	0090-T-2	V/PP1/G
BASSE TEMPÉRATURE	0091-T-1	V/PP1/G	0091-T-2	V/PP1/G
MATIÈRES CORROSIVES	0092-T-1	V/PP1/G	0092-T-2	V/PP1/G
RADIATIONS NON ISOLANTES	0093-T-1	V/PP1/G	0093-T-2	V/PP1/G
RAYONNEMENT LASER	0094-T-1	V/PP1/G	0094-T-2	V/PP1/G
ENGINS DE CHANTIER	0095-T-1	V/PP1/G	0095-T-2	V/PP1/G
FOUDRE DANGER ÉLECTRIQUE	0096-T-1	V/PP1/G	0096-T-2	V/PP1/G
EX	0097-T-1	V/PP1/G	0097-T-2	V/PP1/G
CHIEN DE GARDE	0098-T-1	V/PP1/G	0098-T-2	V/PP1/G
PRESSION BOUTEILLE	0099-T-1	V/PP1/G	0099-T-2	V/PP1/G
BATTERIE	0100-T-1	V/PP1/G	0100-T-2	V/PP1/G
ROULEAUX ROTATIFS	0101-T-1	V/PP1/G	0101-T-2	V/PP1/G
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE	0102-T-1	V/PP1/G	0102-T-2	V/PP1/G
ÉCRASEMENT	0103-T-1	V/PP1/G	0103-T-2	V/PP1/G
ÉLÉMENT POINTU	0104-T-1	V/PP1/G	0104-T-2	V/PP1/G
SURFACE CHAUDE	0105-T-1	V/PP1/G	0105-T-2	V/PP1/G
RAYONNEMENT OPTIQUE	0106-T-1	V/PP1/G	0106-T-2	V/PP1/G
SURFACE GLISSANTE	0107-T-1	V/PP1/G	0107-T-2	V/PP1/G
OBSTACLE EN HAUTEUR	0108-T-1	V/PP1/G	0108-T-2	V/PP1/G
ÉCRASEMENT DES MAINS	0109-T-1	V/PP1/G	0109-T-2	V/PP1/G
CHARGES SUSPENDUES	0110-T-1	V/PP1/G	0110-T-2	V/PP1/G

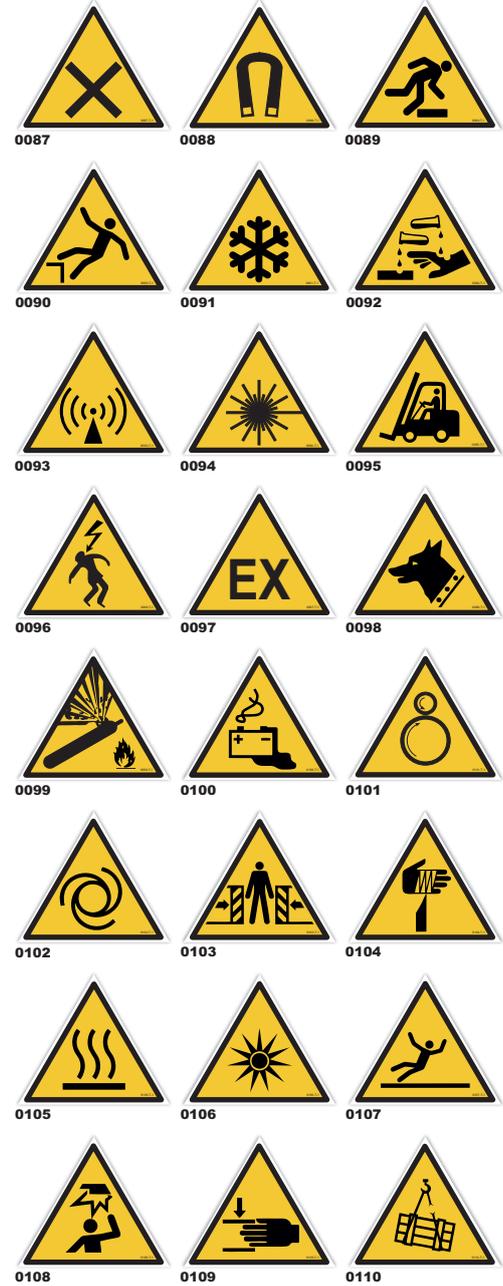

TOUTES CES RÉFÉRENCES SONT DISPONIBLES AVEC LE TEXTE EN FORMAT 150x200mm

## INDICATIONS



0019



0042



0043



0044



0045



0046



0047



0048



0049



0050



0051



0052



0053



0054



0055



0056



0057



0058



0059



0060



0061



0063



0064



0065



0066



0067



0068

DÉSIGNATION	150mmx45mm		200mmx60mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
COUPURE ÉLECTRIQUE	0019-J-1	V/PP1/G	0019-J-2	V/PP1/G
LOCAL ÉLECTRIQUE	0042-J-1	V/PP1/G	0042-J-2	V/PP1/G
ARMOIRE ÉLECTRIQUE	0043-J-1	V/PP1/G	0043-J-2	V/PP1/G
COMPTEUR ÉLECTRIQUE	0044-J-1	V/PP1/G	0044-J-2	V/PP1/G
DANGER HAUTE TENSION	0045-J-1	V/PP1/G	0045-J-2	V/PP1/G
ATTENTION CABLE ÉLECTRIQUE	0046-J-1	V/PP1/G	0046-J-2	V/PP1/G
TRANSFORMATEUR	0047-J-1	V/PP1/G	0047-J-2	V/PP1/G
GAINÉ GAZ	0048-J-1	V/PP1/G	0048-J-2	V/PP1/G
VANNE GAZ	0049-J-1	V/PP1/G	0049-J-2	V/PP1/G
BARRAGE GAZ	0050-J-1	V/PP1/G	0050-J-2	V/PP1/G
COUPURE GAZ	0051-J-1	V/PP1/G	0051-J-2	V/PP1/G
COUPURE FIOUL	0052-J-1	V/PP1/G	0052-J-2	V/PP1/G
GAINÉ TÉLÉPHONE	0053-J-1	V/PP1/G	0053-J-2	V/PP1/G
LOCAL TECHNIQUE	0054-J-1	V/PP1/G	0054-J-2	V/PP1/G
COUPURE GÉNÉRALE EAU	0055-J-1	V/PP1/G	0055-J-2	V/PP1/G
MACHINERIE ASCENSEUR	0056-J-1	V/PP1/G	0056-J-2	V/PP1/G
ACCÈS CAVE	0057-J-1	V/PP1/G	0057-J-2	V/PP1/G
LOCAL VÉLOS	0058-J-1	V/PP1/G	0058-J-2	V/PP1/G
LOCAL POUBELLES	0059-J-1	V/PP1/G	0059-J-2	V/PP1/G
VIDE-ORDURES	0060-J-1	V/PP1/G	0060-J-2	V/PP1/G
LOCAL COMPTEUR EAU	0061-J-1	V/PP1/G	0061-J-2	V/PP1/G
COUPURE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE	0063-J-1	V/PP1/G	0063-J-2	V/PP1/G
GAINÉ ÉLECTRIQUE	0064-J-1	V/PP1/G	0064-J-2	V/PP1/G
GAINÉ TECHNIQUE	0065-J-1	V/PP1/G	0065-J-2	V/PP1/G
PORTE AUTOMATIQUE	0066-J-1	V/PP1/G	0066-J-2	V/PP1/G
ACCÈS ÉTAGE	0067-J-1	V/PP1/G	0067-J-2	V/PP1/G
DANGER	0068-J-1	V/PP1/G	0068-J-2	V/PP1/G

# OBLIGATIONS



GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES




PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES OBLIGATOIRE

DÉSIGNATION	200mmx200mm		300mmx300mm		200mmx60mm		200mmx260mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière	Réf	Matière	Réf	Matière
LUNETTES DE PROTECTION	0131-B-1	V/PP1/G	0131-B-2	V/PP1/G	0143-B-1	V/PP1/G	0155-B-1	V/PP1/G
CASQUE DE PROTECTION	0132-B-1	V/PP1/G	0132-B-2	V/PP1/G	0144-B-1	V/PP1/G	0156-B-1	V/PP1/G
CASQUE ANTIBRUIT	0133-B-1	V/PP1/G	0133-B-2	V/PP1/G	0145-B-1	V/PP1/G	0157-B-1	V/PP1/G
PORT DU MASQUE	0134-B-1	V/PP1/G	0134-B-2	V/PP1/G	0131-B-1	V/PP1/G	0158-B-1	V/PP1/G
CHIEN TENU EN LAISSE	0142-B-1	V/PP1/G	0142-B-2	V/PP1/G	0153-B-1	V/PP1/G	0154-B-1	V/PP1/G
VISIÈRE DE PROTECTION	0136-B-1	V/PP1/G	0136-B-2	V/PP1/G	0147-B-1	V/PP1/G	0159-B-1	V/PP1/G
PROTECTION INDIVIDUELLE CHUTES	0138-B-1	V/PP1/G	0138-B-2	V/PP1/G	0148-B-1	V/PP1/G	0160-B-1	V/PP1/G
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	0139-B-1	V/PP1/G	0139-B-2	V/PP1/G	0149-B-1	V/PP1/G	0162-B-1	V/PP1/G
PROTECTIONS VOIES RESPIRATOIRES	0135-B-1	V/PP1/G	0135-B-2	V/PP1/G	0152-B-1	V/PP1/G	0165-B-1	V/PP1/G
GANTS DE PROTECTION	0140-B-1	V/PP1/G	0140-B-2	V/PP1/G	0150-B-1	V/PP1/G	0163-B-1	V/PP1/G
VÊTEMENTS DE PROTECTION	0141-B-1	V/PP1/G	0141-B-2	V/PP1/G	0151-B-1	V/PP1/G	0164-B-1	V/PP1/G
OBLIGATIONS GÉNÉRALES	0137-B-1	V/PP1/G	0137-B-2	V/PP1/G				
UTILISER LE PASSAGE							0161-B-1	V/PP1/G



## INDICATIONS

DÉSIGNATION	100mmx100mm		200mmx200mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
FEMME	0168-B-1	V/G	0168-B-2	V/G
HOMME	0167-B-1	V/G	0167-B-2	V/G
HOMME / FEMME	0169-B-1	V/G	0169-B-2	V/G
WC	0171-B-1	V/G	0171-B-2	V/G
PMR	0166-B-1	V/G	0166-B-2	V/G
TÉLÉPHONE	0170-B-1	V/G	0170-B-2	V/G
		200mmx100mm	200mmx60mm	
PMR DROITE	0172-B-1	V/G		
PMR GAUCHE	0173-B-1	V/G		
FLÈCHE DROITE			0186-B-1	V/G
ENTRÉE			0183-B-1	V/G
RÉSERVE			0177-B-1	V/G
ACCUEIL			0178-B-1	V/G
EAU POTABLE			0182-B-1	V/G
DOUCHE			0181-B-1	V/G
PRIVÉ			0176-B-1	V/G
LOCAL MAINTENANCE			0175-B-1	V/G
TOILETTES DROITE			0179-B-1	V/G
TOILETTES GAUCHE			0180-B-1	V/G
LOCAL V.O.			0174-B-1	V/G

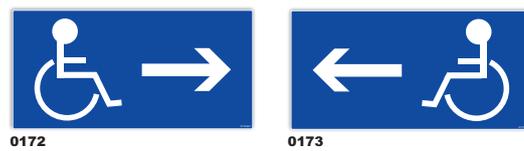

## SURVEILLANCE



DÉSIGNATION	420mmx300mm	
	Réf	Matière
SURVEILLANCE VIDEO	0184-B-1	PP1/F/D
TENUE CORRECTE	0185-B-1	PP1/F/D
VIDEO PROTECTION	0187-B-1	PP1/F/D
SURVEILLANCE + PICTO	0188-B-1	PP1/F/D

V: Vinyle adhésif / G: Gravure / PP1: polypropylène 1mm / PH: Vinyle photoluminescent / D: Dibond / PX: Plexi 5mm

## POINT DE RASSEMBLEMENT / EVACUATION



0323



0111



0112



0314



0113

DÉSIGNATION	300x150mm		300mmx100mm		420mmx300mm 420x600mm		420mmx420mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière	Réf	Matière	Réf	Matière
SORTIE DE SECOURS	0323-V-1	V/PP/PH						
POINT DE RASSEMBLEMENT			0111-V-1	V/PP/PH				
FLÈCHE DROITE			0112-V-1	V/PP/PH				
POINT DE RASSEMBLEMENT+TEXTE					0113-V-1	F/D		
POINT DE RASSEMBLEMENT							0314-V-1	F/D

## SANTÉ



0115



0274



0114



0322

DÉSIGNATION	200x200mm		100x150mm		300x100mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière	Réf	Matière
ARMOIRE À PHARMACIE	0115-V-1	V/PP1/G				
DOUCHE PORTATIVE			0114-V-1	V/PP1/G		
DOUCHE DE SÉCURITÉ					0274-V-1	V/PP1/G

## PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE « PMR »

DÉSIGNATION	200mmx100mm	
	Réf	Matière
EVAC PMR DROITE	0124-V-1	V/PP1
EVAC PMR GAUCHE	0125-V-1	V/PP1
EVAC PMR BAS	0122-V-1	V/PP1
EVAC PMR HAUT	0123-V-1	V/PP1
EAS GAUCHE	0121-V-1	V/PP1
EAS DROITE	0120-V-1	V/PP1
EAS BAS	0119-V-1	V/PP1
EAS HAUT	0118-V-1	V/PP1



0124



0125



0122



0123



0121



0120



0119



0118



0116



0117

DÉSIGNATION	100mmx100mm		200mmx200mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ	0116-V-1	V/PP1	0116-V-2	V/PP1
POINT DE RASSEMBLEMENT PMR	0117-V-1	V/PP1	0117-V-2	V/PP1

## DÉFIBRILLATEUR

DÉSIGNATION	100mmx300mm		100mmx150mm	
	Réf	Matière	Réf	Matière
DAE - DROITE	0127-V-1	V/PS		
DAE - GAUCHE	0126-V-1	V/PS		
DAE - BAS	0128-V-1	V/PS		
DAE			0129-V-1	V/PS
DAE + TEXTE			0130-V-1	V/PS



0128



0127



0126



0129



0130

# CONSIGNES

## CONSIGNES GÉNÉRALES

**CONSIGNES D'URGENCE**

UNITE: \_\_\_\_\_ BATIMENT: \_\_\_\_\_ NIVEAU: \_\_\_\_\_

**INCENDIE** **ACCIDENT** **ÉVACUATION**

Fumée anormale, odeur de brûlé, incendie, le 18 ou 112 (prévenez le feu exact)

OU

Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche.

En cas de fumée, balaissez-vous l'air frais est près du sol.

A l'audition du signal d'évacuation ou sur ordre d'un responsable.

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation la plus proche, ne revenez pas en arrière.

Suivez les indications du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les ascenseurs.

**CONSIGNES SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT**

Si vous ne pouvez évacuer facilement, regagnez l'espace d'attente sécurisée et informez de votre présence en utilisant le moyen d'appel mis à votre disposition ou manifestez votre présence à la fenêtre. Ne prenez pas de risque, restez dans l'espace d'attente sécurisée.

**EQUIPIERS D'INTERVENTION**

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

**GUIDES D'ÉVACUATION**

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

**POINT DE RASSEMBLEMENT**

**ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ**

**CONSIGNES GÉNÉRALES**

C-0001

**CONSIGNES D'URGENCE**

UNITE: \_\_\_\_\_ BATIMENT: \_\_\_\_\_ NIVEAU: \_\_\_\_\_

**INCENDIE** **ACCIDENT** **ÉVACUATION**

Fumée anormale, odeur de brûlé, incendie, le 18 ou 112 (prévenez le feu exact)

OU

Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche.

En cas de fumée, balaissez-vous l'air frais est près du sol.

A l'audition du signal d'évacuation ou sur ordre d'un responsable.

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation la plus proche, ne revenez pas en arrière.

Suivez les indications du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les ascenseurs.

**CONSIGNES SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT**

Si vous ne pouvez évacuer facilement, regagnez l'espace d'attente sécurisée et informez de votre présence en utilisant le moyen d'appel mis à votre disposition ou manifestez votre présence à la fenêtre. Ne prenez pas de risque, restez dans l'espace d'attente sécurisée.

**EQUIPIERS D'INTERVENTION**

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

**GUIDES D'ÉVACUATION**

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

**POINT DE RASSEMBLEMENT**

**ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ**

**CONSIGNES GÉNÉRALES**

C-0002

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Indications à transmettre

**INCIDENT**  
Fumée anormale, odeur de brûlé, ...  
Prévenez le : \_\_\_\_\_

**ACCIDENT**  
Prévenez le : \_\_\_\_\_

**INCENDIE**  
Appuyez sur le bouton d'alarme le plus proche ou prévenez le : \_\_\_\_\_

Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche.

En cas de fumée, balaissez-vous l'air frais est près du sol. N'utilisez pas les ascenseurs.

**ÉVACUATION**  
Appuyez sur le bouton d'alarme le plus proche ou prévenez le : \_\_\_\_\_

Suivez les indications du personnel spécialement désigné si l'accident est au-dessus ou sur votre palier.

En cas de fumée, balaissez-vous l'air frais est près du sol.

N'utilisez pas les ascenseurs.

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation, ne revenez pas en arrière.

C-0021

**APPELS D'URGENCE**

**STANDARD**

**CASERNE** Ligne de feu \_\_\_\_\_ Renseignements \_\_\_\_\_

**POMPIERS** \_\_\_\_\_

**POLICE** \_\_\_\_\_

**SAMU** \_\_\_\_\_

**HÔPITAL** \_\_\_\_\_

**CASERNE** Renseignements \_\_\_\_\_  
Jour \_\_\_\_\_  
Nuit \_\_\_\_\_

**E.D.F.** \_\_\_\_\_

**CASERNE** Renseignement \_\_\_\_\_  
Jour \_\_\_\_\_  
Nuit \_\_\_\_\_

**G.D.F.** \_\_\_\_\_

**SERVICE HYGIÈNE** \_\_\_\_\_

C-0004

**UTILISATION EXTINCTEURS**

L'extincteur est un moyen de première intervention. Il est donc prévu pour étendre un départ de feu.

**FONCTIONNEMENT**

- l'extincteur à pression auxiliaire

1. Déposer 2. Presser 3. Orienter 4. Disposer 5. Orienter

**UTILISATION**

Distance d'attaque = 3m Max

Distance d'attaque = 1m Max

Distance d'attaque = 2m Max

**CLASSES DE FEU**

A - Bois, Papier, Carton, Tissu

B - Liquides inflammables

C - Gaz

D - Métaux en fusion, magnésium, ...

C-0003

**CONSIGNES D'URGENCE**

**INCENDIE**

Casque votre casque, déclenchez l'alarme et balaissez-vous.

18 ou 112

OU

Attaquez le foyer à la base au moyen d'extincteurs sans prendre de risques.

Dans la chaleur et la fumée, balaissez-vous, l'air frais est près du sol.

**ACCIDENT**

**SAMU:** \_\_\_\_\_

**INFIRMIERIE:** \_\_\_\_\_

**HÔPITAL:** \_\_\_\_\_

**ÉVACUATION**

A l'audition du signal d'évacuation ou sur ordre d'un responsable.

Suivez les indications du guide d'évacuation.

Dirigez-vous vers les sorties les plus proches jusqu'au point de rassemblement. Ne revenez pas en arrière.

N'utilisez pas les ascenseurs ou montées-charges.

**ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ**

Les personnes à mobilité réduite peuvent regagner les espaces d'attente sécurisés, informez de votre présence en vous signalant à la fenêtre ou grâce au moyen d'appel mis à votre disposition.

**POINT DE RASSEMBLEMENT**

**RESPONSABLES SÉCURITÉ**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

**RESPONSABLES SÉCURITÉ**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

**RESPONSABLES SÉCURITÉ**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

C-0018

**AVIS DE SÉCURITÉ INCENDIE**

Conformément aux dispositions des articles R 123-18 et 19, R 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes.

Type: \_\_\_\_\_ Catégorie: \_\_\_\_\_

Effectif maximal du public autorisé: \_\_\_\_\_

Date de la visite de réception par la commission de sécurité: \_\_\_\_\_

Date de l'autorisation d'ouverture: \_\_\_\_\_

Vu: \_\_\_\_\_ Le chef d'établissement

C-0007

**CONTACTEZ NOUS POUR PERSONNALISER VOS CONSIGNES**

## Extrait de la norme

### Article 4.2.4.

Les plans d'évacuation peuvent être associés aux consignes et instructions de sécurité sur le même document ou affichés à proximité de celles-ci.

### Article 4.4

Les consignes et instructions de sécurité doivent être situées de manière à être visibles, lisibles et accessibles à l'observateur dans l'environnement d'utilisation.

Elles sont destinées à être situées pour les consignes et instructions de sécurité générales:

- Aux points stratégiques, notamment:
  - à chaque étage aux points d'accès principaux;
  - à proximité des ascenseurs et des escaliers;
  - aux principales jonctions et intersections;

- À des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les procédures comme par exemple entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons, cafétérias, bureaux, lieux de réunion, salle d'attente, cuisine, chambres d'hôtel,...

Et, pour les consignes et instructions de sécurité particulières, aux emplacements concernés.

DÉSIGNATION	210x300mm	
	Réf	Matière
CONSIGNES G ROUGE	C-0001	V/PP1/PX/D
CONSIGNES G BLEU	C-0002	V/PP1/PX/D
CONSIGNES G FD BLEU	C-0021	V/PP1/PX/D
CONSIGNES G HOR	C-0018	V/PP1/PX/D
UTILISATION EXT	C-0003	V/PP1/PX/D
APPELS D'URGENCE	C-0004	V/PP1/PX/D
AVIS SÉCURITÉ	C-0007	V/PP1/PX/D

V: Vinyle adhésif / G: Gravure / PP1: polypropylène 1mm / PH: Vinyle photoluminescent / D: Dibond / PX: Plexi 5mm



## CONSIGNES « HÔPITAUX » / « MAISON DE RETRAITE »

### CONSIGNES D'URGENCE EN CAS D'INCENDIE OU D'INCIDENT

#### INCENDIE

Fumée anormale, odeur de brûlé, percez la porte.

Appel d'urgence sapeurs-pompiers 18

En cas de fumée, baissez-vous, faites-vous aider, évacuez-vous.

Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche.

#### SITUATION D'URGENCE

Accident ou incident

Toute personne constatant un accident doit prévenir le service de santé ou appeler le 15.

#### ÉVACUATION

Suivez les indications du guide d'évacuation.

Gardez votre calme, dirigez-vous vers les tables de secours.

N'ouvrez pas en arrière sans en être sûr.

N'utilisez pas les ascenseurs ou monte-charge.

#### CONSIGNES SPÉCIFIQUES

**HANDICAPÉS**  
Régionalisez le plan, indiquez le plus proche. Prévenez le personnel chargé de l'évacuation.

**POINT DE RASSEMBLEMENT**

#### PERSONNEL D'INTERVENTION

EQUIPIERS D'INTERVENTION	
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
PERSONNELS D'ÉVACUATION	
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>

C-0016

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### INCENDIE

Gardez votre calme, téléphonez au 18.

Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche.

En cas de fumée, baissez-vous, faites-vous aider, évacuez-vous.

Secours antérieurs au plus proche.

#### ACCIDENT

Gardez votre calme, téléphonez au 15.

N'ouvrez pas les fenêtres, fermez portes et fenêtres en quittant votre lieu de travail.

Secours antérieurs au plus proche.

#### ÉVACUATION

Dès l'ordre d'évacuation ou à l'activation du signal.

Suivez les indications du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les ascenseurs ou monte-charge.

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation, ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité.

#### PRÉVENTION

Conservez libre les dégagements (couloirs, sorties...)

N'ouvrez pas les fenêtres, fermez portes et fenêtres en quittant votre lieu de travail.

**POINT DE RASSEMBLEMENT**

PRÉVENEZ OU FAITES PRÉVENIR	
DE JOUR	DE NUIT
M. / Mme. <input type="checkbox"/>	M. / Mme. <input type="checkbox"/>
M. / Mme. <input type="checkbox"/>	M. / Mme. <input type="checkbox"/>
M. / Mme. <input type="checkbox"/>	M. / Mme. <input type="checkbox"/>

C-0015

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### INCENDIE

Gardez votre calme, téléphonez au 18.

Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche.

En cas de fumée, baissez-vous, faites-vous aider, évacuez-vous.

Secours antérieurs au plus proche.

#### ACCIDENT

Gardez votre calme, téléphonez au 15.

N'ouvrez pas les fenêtres, fermez portes et fenêtres en quittant votre lieu de travail.

Secours antérieurs au plus proche.

#### ÉVACUATION

Dès l'ordre d'évacuation ou à l'activation du signal.

Suivez les indications du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les ascenseurs ou monte-charge.

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation, ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité.

#### PRÉVENTION

Conservez libre les dégagements (couloirs, sorties...)

N'ouvrez pas les fenêtres, fermez portes et fenêtres en quittant votre lieu de travail.

**POINT DE RASSEMBLEMENT**

PRÉVENEZ OU FAITES PRÉVENIR	
DE JOUR	DE NUIT
M. / Mme. <input type="checkbox"/>	M. / Mme. <input type="checkbox"/>
M. / Mme. <input type="checkbox"/>	M. / Mme. <input type="checkbox"/>
M. / Mme. <input type="checkbox"/>	M. / Mme. <input type="checkbox"/>

C-0015 - PHOTOLUMINESCENT

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE

Gardez votre calme. Donnez l'alerte en prévenant immédiatement votre service par l'appel malade ou le standard.

#### EN CAS D'INCENDIE HORS DE VOTRE CHAMBRE

Veuillez à fermer vos fenêtres ainsi que votre porte en cailloutant celle-ci et en la mouillant.

À l'activation du signal d'évacuation ou sur ordre, suivez les indications données par le personnel ou les services pompiers. Si les dégagements sont impraticables, manifestez votre présence à la fenêtre.

#### VISITEURS

Respectez les règles de sécurité. Ne fumez pas. Toute porte, en sortant, doit être fermée.

C-0014

DESIGNATION	210x300mm	
	Réf	Matière
CONSIGNES D'URGENCE	C-0016	V/PP1/PX/D
MAISON DE RETRAITE	C-0020	V/PP1/PX/D
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	C-0015	V/PP1/PH/PX/D
200x200mm		
CONSIGNES DE CHAMBRE	C-0014	V/PP1/PX/D

## PARC DE STATIONNEMENT

DESIGNATION	210x300mm	
	Réf	Matière
PARC DE STATIONNEMENT	C-0017	V/PP1/PX/D

### CONSIGNES D'URGENCE PARC DE STATIONNEMENT

#### INCENDIE

Tout danger doit signaler immédiatement, au gardien ou au responsable du parking tout incident ou début de feu dont il peut être témoin.

Gardez votre sang-froid et ne criez pas « au feu ».

Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche.

N'utilisez pas d'eau sur les feux d'éclairage.

Dans la chaufferie et la fumée, baissez-vous, faites-vous aider, évacuez-vous.

#### ÉVACUATION

À l'activation du signal d'évacuation ou sur ordre d'un responsable évacuez-vous.

Dirigez-vous vers l'issue de secours la plus proche.

Dirigez-vous vers le point de rassemblement extérieur ou le parc de stationnement.

N'utilisez pas les ascenseurs.

Ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité.

#### IL EST INTERDIT

- D'utiliser les emplacements de stationnement pour y déposer du matériel, des matériaux combustibles ou non.
- De stocker toutes matières dangereuses, inflammables, explosives ou radioactives à l'intérieur des véhicules.
- De laisser tourner un moteur de véhicule sans raison et de se garer en dehors des emplacements prévus au sol.
- D'utiliser l'entretien des véhicules dans le parc ou d'y faire le remplissage des réservoirs d'hydrocarbures.
- D'entraver les issues de secours et les accès pompiers.
- De fumer dans l'enceinte du parc ou d'y apporter du feu.

#### IL EST CONSEILLÉ

- De respecter la propreté des lieux qui est primordiale pour la sécurité de tous.
- De connaître les chemements d'évacuation qui permettent l'évacuation.
- De connaître l'emplacement des équipements de sécurité incendie (alarme, extincteurs, RIA...)
- D'utiliser les emplacements prévus à cet effet pour stationner son véhicule.
- En cas d'obus suspecte, de prévenir immédiatement le gardien ou responsable du parking.
- De ne pas faire usage des extincteurs autres que ceux destinés au parking.

**SAPEURS - POMPIERS**

**18 ou 112**

## PERSONNALISATION DES CONSIGNES

Les consignes sont généralement affichées pour indiquer aux personnes présentes les dispositions à prendre face à un problème de sécurité (accident, incendie, etc.).

Elles s'adressent principalement au personnel mais, en fonction de l'activité, des consignes et instructions peuvent être personnalisées:

- En ajoutant un logo,
- En complétant les numéros à contacter en cas de problèmes,
- En ajoutant un paragraphe spécifique à votre activité ou à celle de votre client.

Par ailleurs, ces consignes peuvent être imprimées sur des supports comme:

- DIBOND,
- PLEXI avec ou sans entretoises / opaque ou transparent.



# FINITIONS / OPTIONS

## CADRES



### Cadres « standard »

Finition:

- alu brossé,
- Rouge,
- Autres couleurs sur demande.

Dimensions:

- Du A4 au A0 ainsi que 300x500mm

Chargement par l'arrière.



### Cadres « Ouverture faciale » ou « clic-clac »

Finition:

- alu brossé,
- Autres couleurs sur demande.

Dimensions:

- Du A4 au A0,

Chargement par l'avant

Livré avec vis et chevilles.



## FIXATIONS



### Scotch double face

Caractéristique technique:

- Mousse de 2mm d'épaisseur pour pose sur surface irrégulière,
- largeur 19mm.

Vendu en rouleau de 33 mètres ou directement posé sur vos plans ou consignes.



### Entretoises

Entretoises OR ou ALU:

Lots de 2 ou 4 entretoises avec vis et chevilles.

Application:

- Plans PLEXI,
- Plans DIBOND,
- Signalétique PLEXI ou DIBOND.

## SYMBOLES / CHIFFRES



### Symbole pour plans

2 tailles de symboles

Caractéristique technique:

- impression sur vinyle blanc
- découpe à la forme




### Planche de 90 chiffres

Caractéristiques techniques:

- Impression vinyle blanc,
- disponibles en noir / Rouge /Bleu / Vert.

PLANCHE MONO CHIFFRE

## CLASSEUR D'INTERVENTION



### CLASSEUR D'INTERVENTION

Caractéristiques :

- Format A3,
- Reprise de chaque du niveau du bâtiment dans lequel il est placé.

# FINITIONS / OPTIONS

## PLASTIFICATION



### PLASTIFICATION PVC Standard

Épaisseur:  
2x250 microns / 2x125 microns  
Aspect: BRILLANT  
Délais de fabrication : **24 H**



### PLASTIFICATION PVC INDUSTRIELLE

Épaisseur:  
5/10ème / 10/10ème / 20/10ème  
Aspect : BRILLANT ou MAT  
Délais de fabrication : **1 Semaine**



Plastification standard ou industrielle permettant de rendre les plans « inaltérables » conformément à la norme en vigueur



**Impression LATEX**  
ULTRA résistante - Anti UV  
Garantie 5 ans sans lamination  
Encres écologiques



## FINITIONS « HAUT DE GAMME »



### PLEXI (ALTUGLAS)

Opacité: 100% - 60% ou transparent  
Épaisseur:  
5mm / 8mm  
Découpe laser  
Impression UV directement sur la matière  
ANTI - UV  
Délais après validation BAT : **24H**  
FIXATION :  
- 4 entretoises  
- sans entretoises avec fond blanc 100%  
+ double face



### IMPRESSON UV

L'impression UV permet d'imprimer sur n'importe quelle matière rigide.

L'encre est projetée sur la matière puis séchée par une lampe UV à 100 °C.

Ce procédé permet de fournir une impression de grande qualité et Ultra résistante ainsi que résistante aux UV.

**VIZUACOM**, équipé de cette technologie, est en mesure de répondre à vos besoins sous un délai très court.

Nous pouvons, grâce à cette technologie, personnaliser votre signalétique en y ajoutant, par exemple, votre logo.



### DIBOND

Blanc / ALU brossé / OR brossé  
Épaisseur: 3mm  
Impression UV directement sur la matière  
ANTI - UV  
Délais après validation BAT : **24H**  
FIXATION :  
- 4 entretoises  
- Sans entretoises avec double face  
- Avec plaque de FOREX 5mm fixée à l'arrière  
+ double face



### FOREX Blanc

Épaisseur:  
3mm / 5mm  
Impression UV directement sur la matière  
ANTI - UV  
Délais après validation BAT : **24H**



**VIZUACOM**  
EST DOTÉ DEPUIS  
2019 D'OUTILS DE  
DECOUPE ET DE  
GRAVAGE LASER

## VIZUACOM EN LIGNE ET AIDE A LA VENTE

Prise de commande / Suivi / Corrections / Validation EN LIGNE




Retrouvez nous sur internet sur  
[www.vizuacom.fr](http://www.vizuacom.fr)  
et suivez vos commandes en cours sur  
votre espace professionnel

### MALETTE D'ÉCHANTILLONS


Après ouverture de votre compte et validation des chartes que nous utiliserons pour vos dossiers, nous pouvons vous fournir une malette d'échantillons personnalisés incluant:  
- Signalétique PLEXI, DIBOND,  
- Entretoises,  
- Plans PLEXI, DIBOND, Plastifié 5/10 - 10/10ème - 2x250 microns.



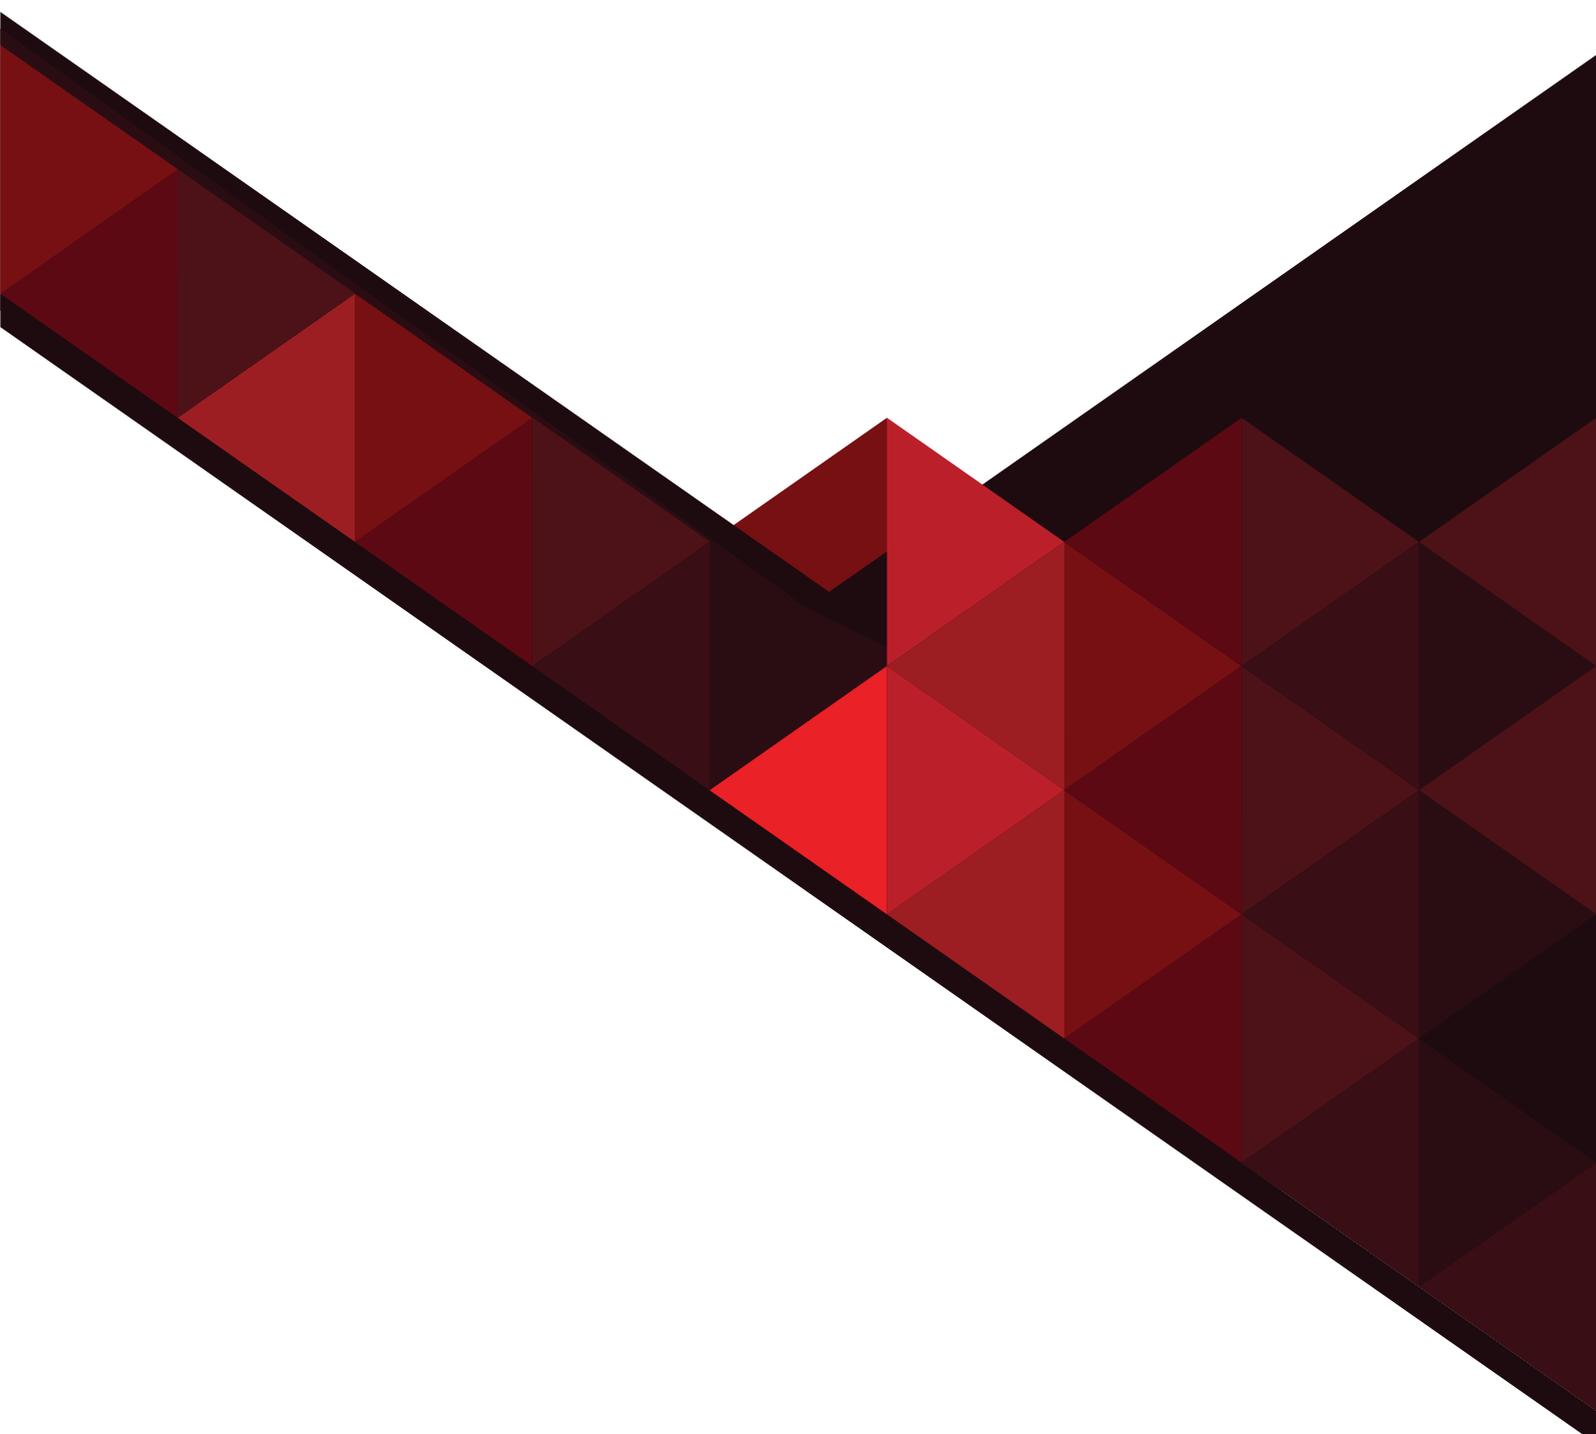

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ - IMPRESSION NUMÉRIQUE

**1 BIS CHEMIN DU TOREY**  
**69340 FRANCHEVILLE**  
**04.78.64.70.09**  
**MAIL : [commande@vizuacom.fr](mailto:commande@vizuacom.fr)**

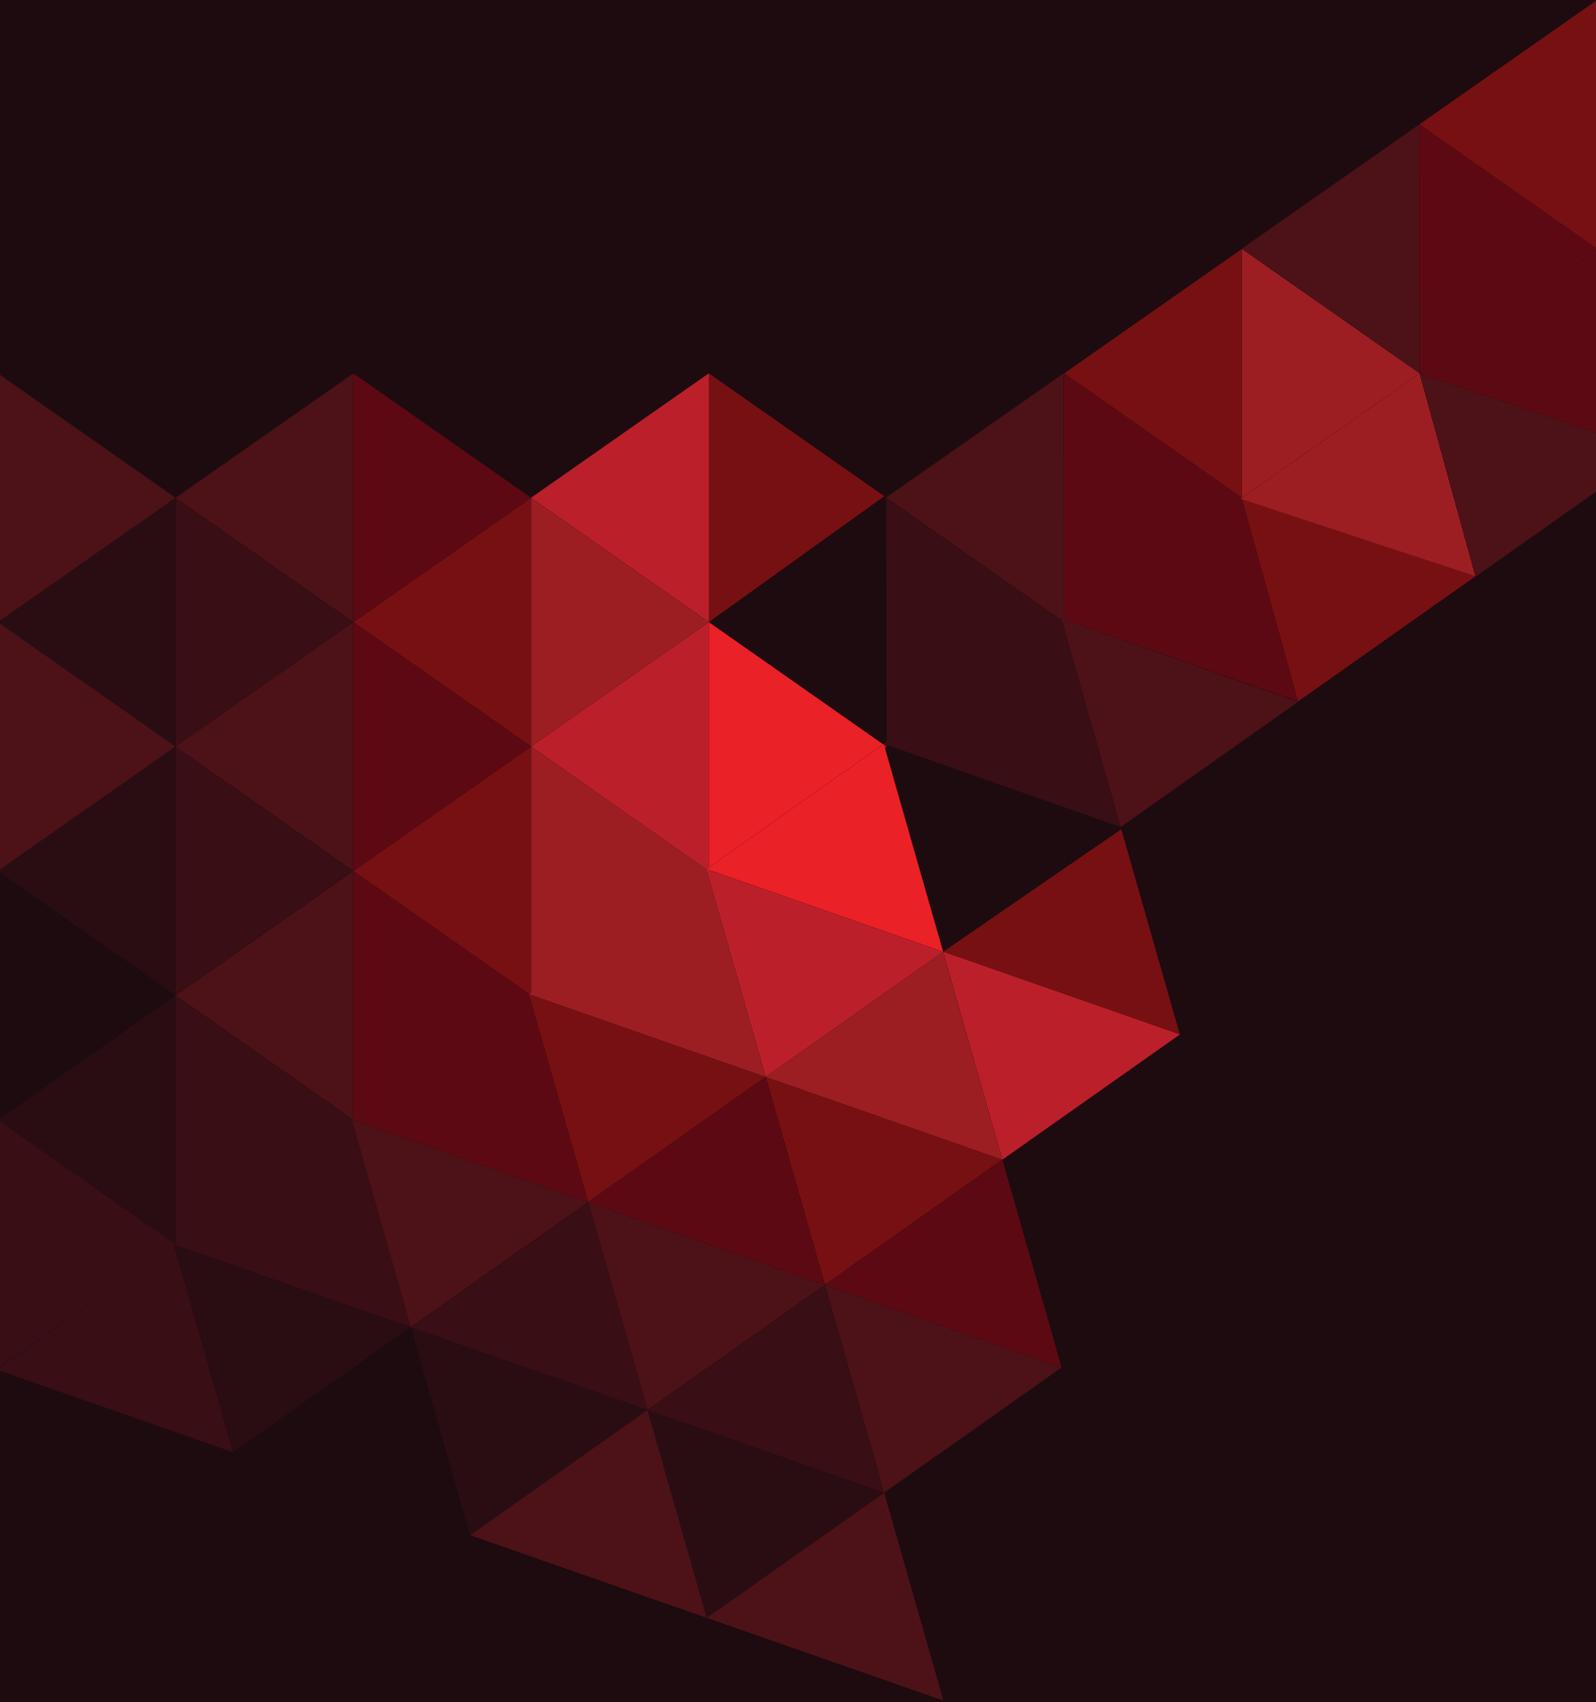

**1 BIS CHEMIN DU TOREY  
69340 FRANCHEVILLE  
04.78.64.70.09**

**MAIL : [commande@vizuacom.fr](mailto:commande@vizuacom.fr)**

**CONCEPTION / FABRICATION FRANÇAISE**